


Teknik Bilgi Dökümanı

Kablolu Yerden Isıtma Ana Kontrol Ünitesi

Ürün Açıklaması

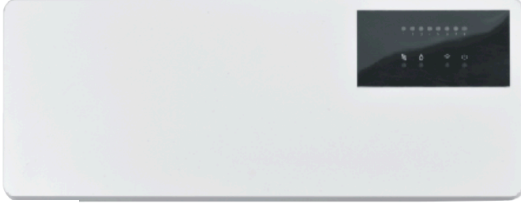

Ana kontrolör, manifolddan beslenen hidronik yerden ısıtma sistemlerinde kullanılan, bağlantı kutusudur..

Ana kontrol ünitesi, termal aktüatörleri oda termostatlarına bağlayan bir kablolama merkezidir. Sirkülasyon pompasını ve kazanı kontrol eden iki röle sağlar.

Bir veya daha fazla termostatin ısıya ihtiyacı olduğunda röleler devreye girer. Kontrol ünitesinde 8 adet çıkış bulunmaktadır ve 230 VAC/50 Hz'e bağlanır. Devrelerin çalışma durumunu gösteren led göstergeler mevcuttur.


Sipariş

Ürün	Besleme Gerilimi	Çıkış Gerilimi	Aktüatör Sayısı ve Tipi	Sipariş Kodu
Kablolu ana kontrol ünitesi	230 VAC	230 VAC	16 / NC	OLG1800


Teknik Veriler

Besleme Görüntüleme	230 VAC $\pm$ 10%
Çıkış Numarası	8
Çıkış Gerilimi	230 VAC
Çıkış Başına Max Yük	3 W (2 aktüatör)
Pompa/ Kazan Rölesi	max yük 230 VAC (2A)
Ortam Sıcaklığı	0 - 50° C
IP Sınıfı	20

Sistem şeması

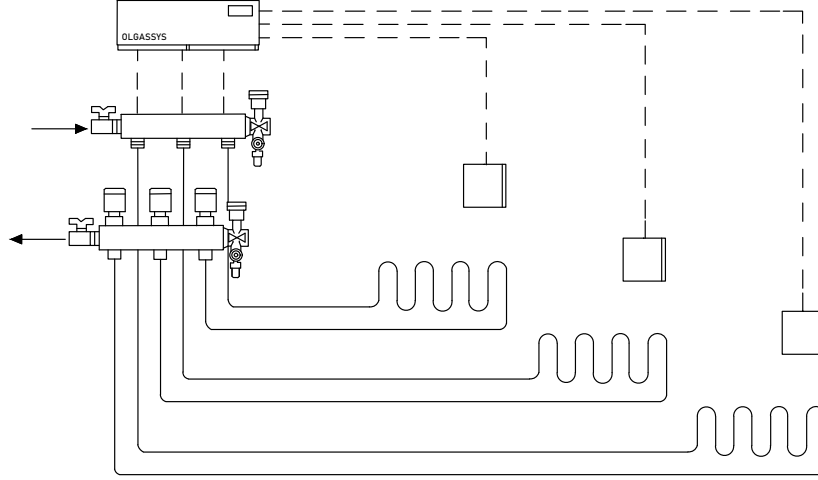

Boyutlar

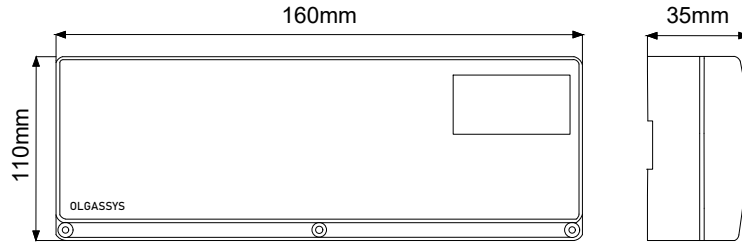

Olgassys katalog, broşür ve diğer basılı materyallerdeki olası hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Olgassys, ürünlerinde bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu aynı zamanda halihazırda sipariş edilen ürünler için de geçerlidir, ancak bu tür değişikliklerin, halihazırda üzerinde anlaşmaya varılan spesifikasyonlarda sonradan değişiklik yapılması gerekmeyen yapılabileceği varsayılır. Bu malzemedeki tüm ticari markalar ilgili şirketlerin mülkiyetindedir. Olgassys ve tüm Olgassys logotipleri Olgassys Ltd.Sti.'nin ticari markalarıdır. Tüm hakları saklıdır.